

Éo



**Applique murale pour éclairage d'intérieur.
Corps Polypropylène - Diffuseur Polycarbonate**

Classe I  ou Classe II  - 650 °C - IP24 - IK07*



* Version avec diffuseur

Utilisation

Toute installation doit se conformer au minimum au niveau de protection demandé par la NF C 15-100.

Les protections foudres doivent être installées comme selon ses recommandations quel que soit le type de travaux réalisés : neuf ou rénovation.

Pour toute opération de maintenance, il est indispensable de couper l'alimentation du système d'éclairage.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.

Câblage et installation

Puissance maxi. en utilisation

Tube S19 incandescent : 75 W

Tube S19 halogène : 50 W

Tube S19 fluorescent : 13 W

Lampe 2G7 fluorescente : 11 W

Version à LED (platine LED intégrée au diffuseur) : 9 W




Support technique
04 72 77 09 69


Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100)

- 1 – Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
- 2 – Percer au mur 2 trous d'entraxe 203 mm à l'aide du gabarit.
- 3 – Ouvrir la trappe et faire passer le cordon d'alimentation à travers.
- 4 – Fixer l'applique au mur.
- 5 – Pour la version fluo 11 W, fixer la douille avec la vis prévue à cet effet.
- 6 – Câbler les fils d'alimentation sur le domino suivant le schéma correspondant.
- 7 – Verrouiller la trappe avant la mise en place de la lampe.
- 8 – Remettre le diffuseur de l'applique en place : les 2 côtés du diffuseur doivent être insérés en même temps (ne pas forcer)

Version avec tube (S19)




Version à LED




**Ne pas installer le diffuseur
Éo LED sur une autre embase
de la gamme Éo.
Ne pas dépareiller
l'embase et le diffuseur.**

Version avec lampe fluocompacte électronique (2G7)

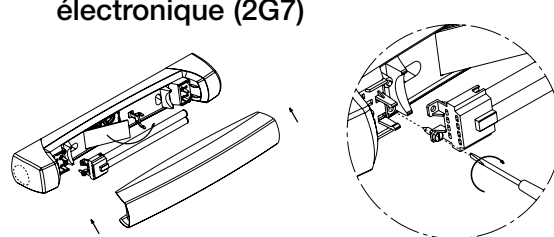


Câblage et installation

Sans prise 2P+T

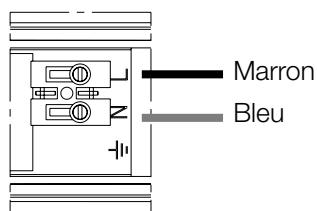

Avec prise 2P+T

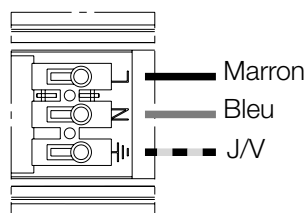


IMPORTANT : applique murale uniquement



Ne pas installer, ni en plafonnier, ni en encastré

Réglage de la détection (version avec détection de passage IR)

- Détecteur pré-réglé en usine. Distance de détection non modifiable d'environ 6 m.
- Temps d'allumage fixe de 4 mn environ, réinitialisation à chaque détection.
- Seuil de luminosité : déclenchement à partir de 60 lux environ non modifiable.
- Angle de détection : 90°

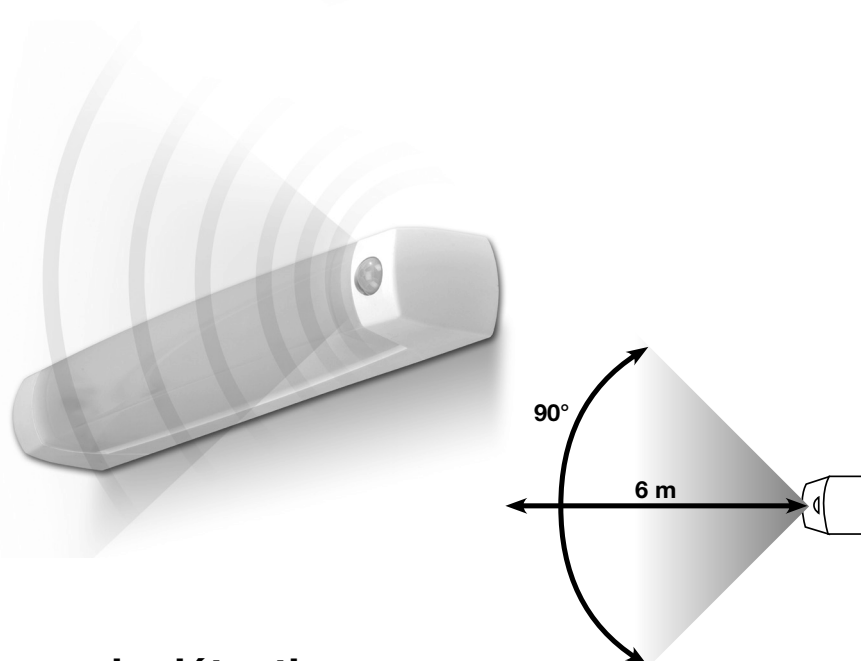


Pas de câblage spécifique pour la détection


- Raccorder les fils L et N sur les bornes repérées à l'intérieur de la trappe.

Dimensions et fixations


Dimensions avec diffuseur

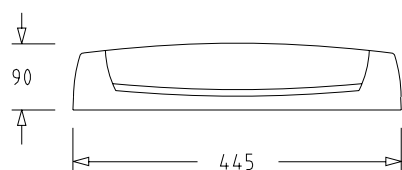

Dimensions sans diffuseur

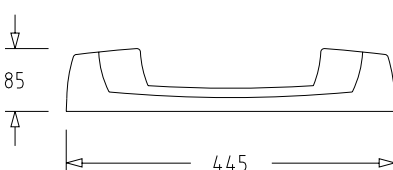

Fixations

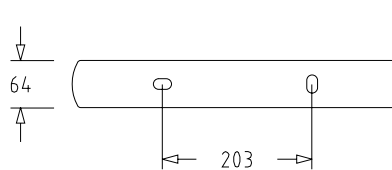

Dimensions en mm